


第8表 主要導管図

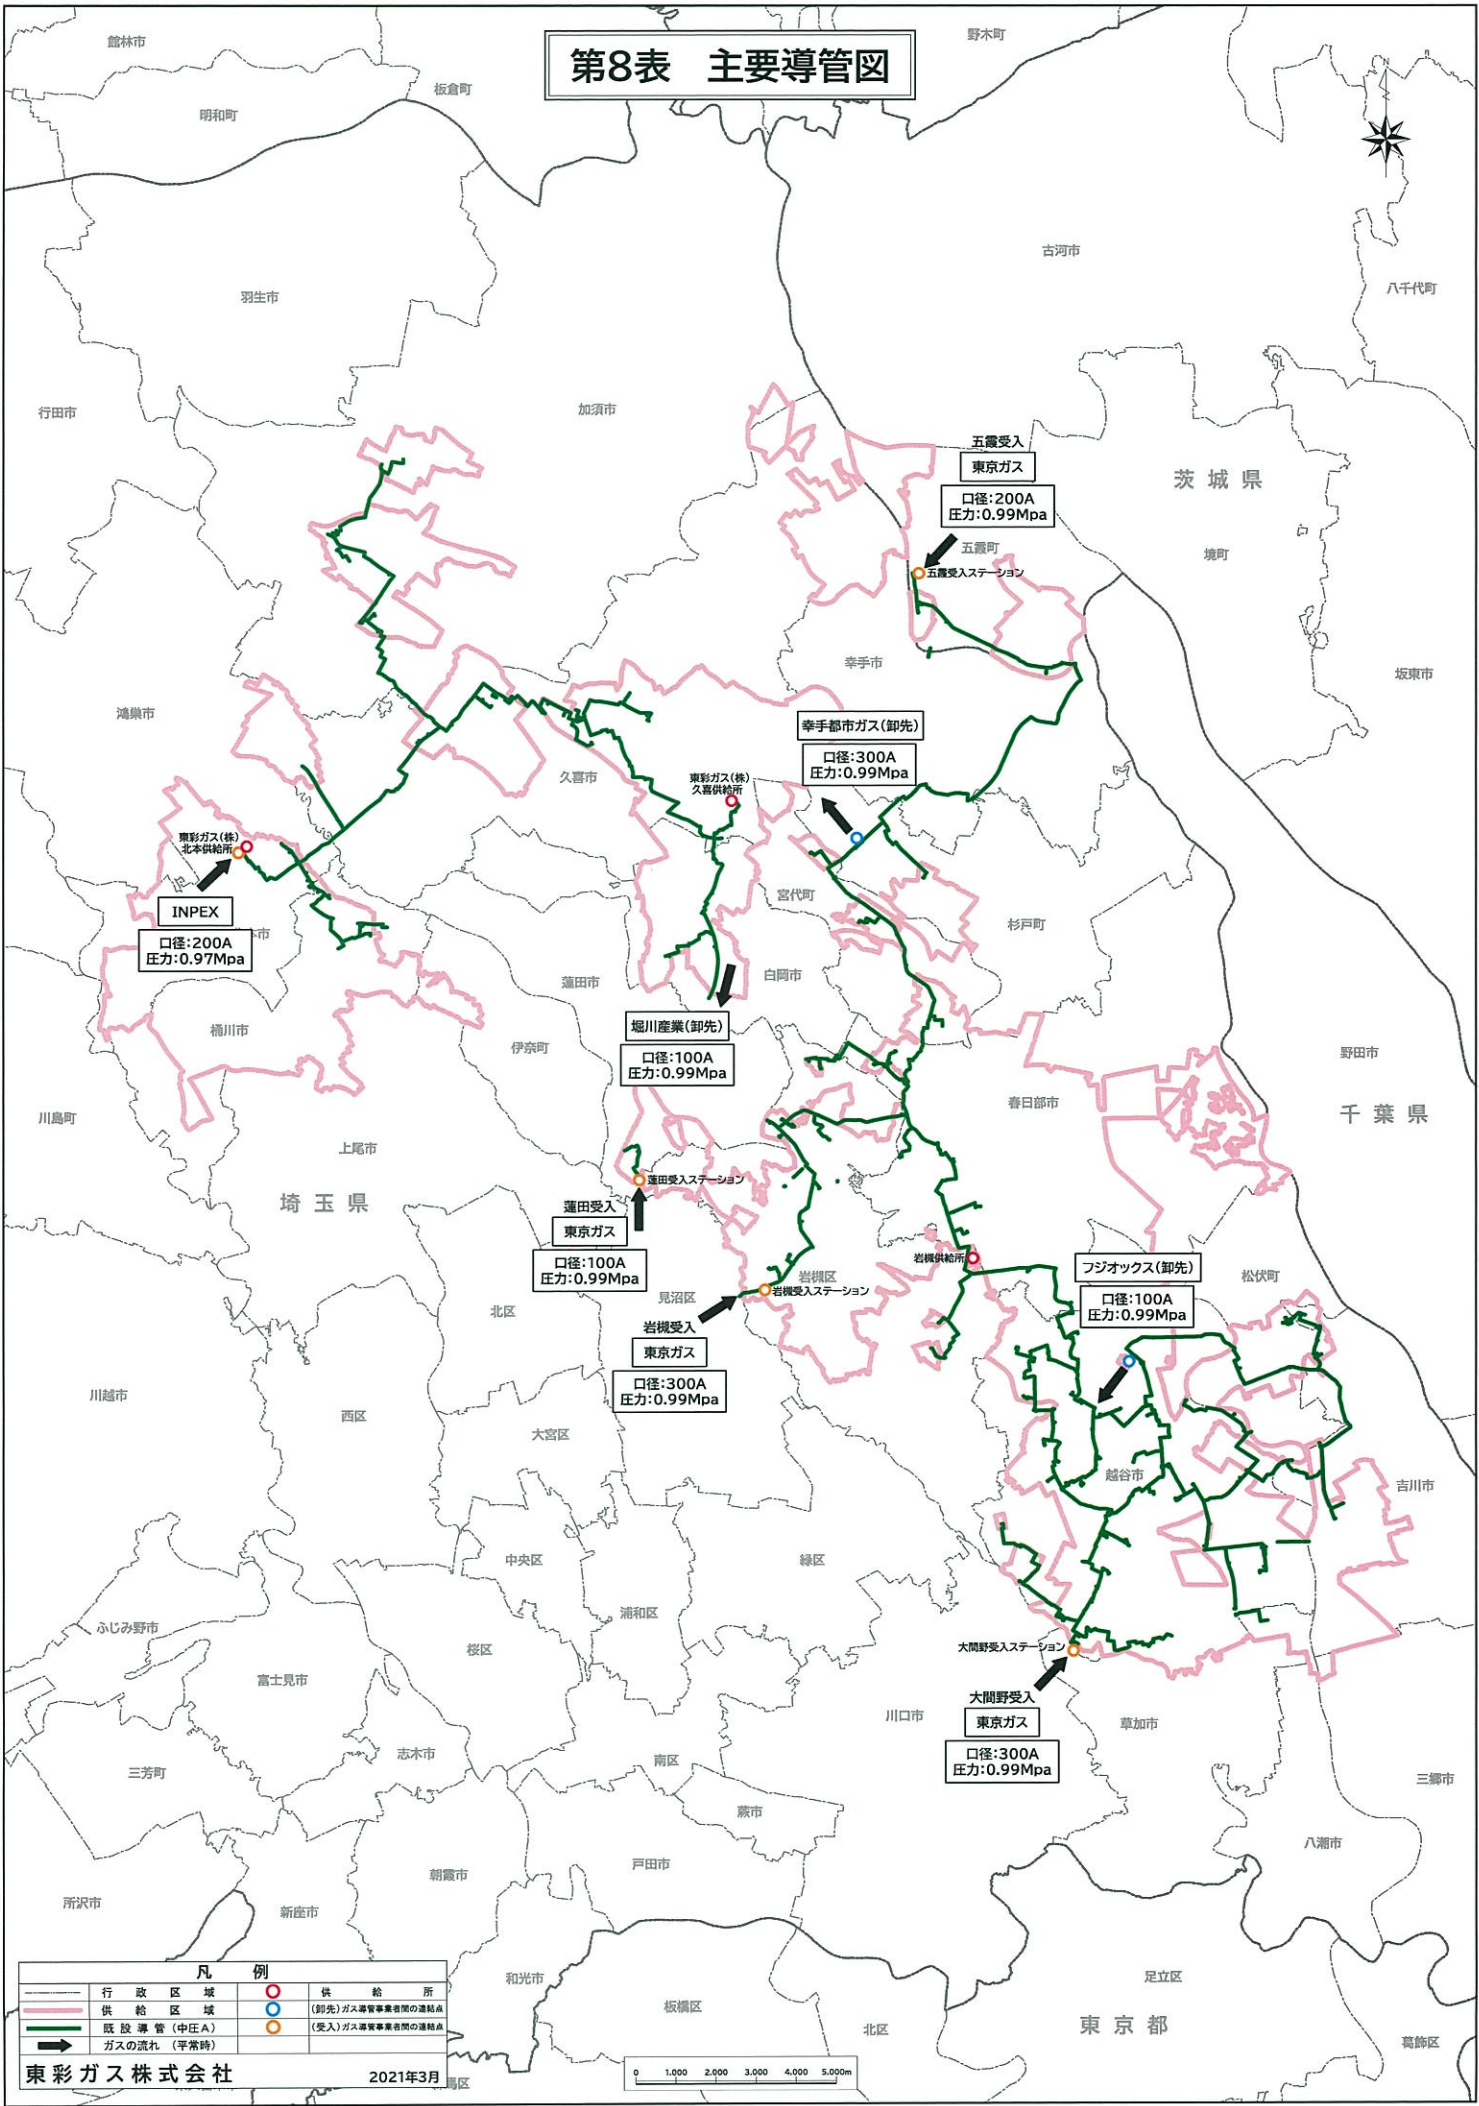

INPEX
口径:200A
圧力:0.97Mpa

五霞受入
東京ガス
口径:200A
圧力:0.99Mpa

幸手都市ガス(卸先)
口径:300A
圧力:0.99Mpa

堀川産業(卸先)
口径:100A
圧力:0.99Mpa

蓮田受入
東京ガス
口径:100A
圧力:0.99Mpa

岩槻受入
東京ガス
口径:300A
圧力:0.99Mpa

フジオックス(卸先)
口径:100A
圧力:0.99Mpa

大岡野受入
東京ガス
口径:300A
圧力:0.99Mpa

凡例	
	行政区域
	供給区域
	既設導管(中圧A)
	ガスの流れ(平常時)
	供給所
	(卸先)ガス導管事業者間の連絡点
	(受入)ガス導管事業者間の連絡点

